


VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA - KANALIZÁCIA

M 1:25

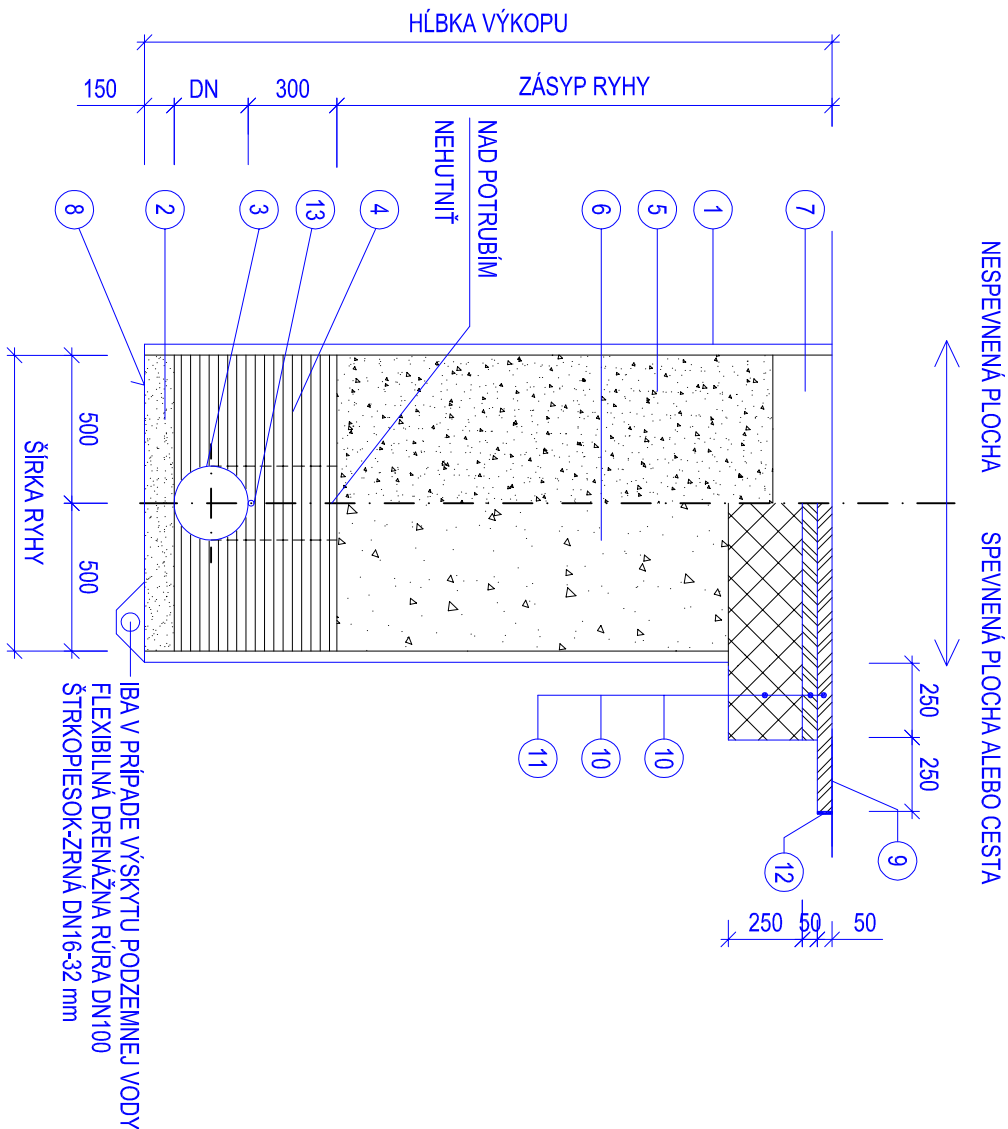

LEGENDA:

- 1 ZVISLÁ PAŽENÁ STENA RYHY
- 2 LŮŽKO - PIESOK, (MAX. ZRNO Ø 60mm) HR. 100 mm
- 3 KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PP, D250x8,6, DN150
- 4 OBSYP POTRUBIA HUTNENÝM VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM
- 5 ZÁSYP RYHY HUTNENÝM VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM
- 6 ZÁSYP RYHY ŠTRKODRVINOU - HUTNENÁ PO 20 cm
- 7 ÚPRAVA TERÉNU
- 8 ÚPRAVA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY - NA 90% P.S.
- 9 ODFRÉZOVANIE NA HRúbKU 5,0cm
- 10 ASFALTOVÝ BETÓN HR. 5,0 cm
- 11 BETÓN HR. 25,0 cm
- 12 DILATAČNÁ SAMOLEPACIA BITÚMENOVÁ PÁSKA 40x10mm
- 13 VYHLADÁVACÍ KÁBLIK - VODIČ CYKY 2x6 mm²
- 14 OBETÓNOVANIE POTRUBIA - C 16/20

ANNA MESSERSCHMIDTOVÁ
odborné spôsoby technik vo výstavbe
s osvedčením SKS č. T2-181/2002
projektovanie stavieb
podľa § 43 c zákona č. 554/2001 Z.z.
Anna Schmidová

ŠÍŘKA DNA VÝKOPU PŘI KLADENÍ POTRUBIA STN 73 3050

OBSP	SKLON SVAHU VÝKOPU	HĽÁKA DNA	ŠÍRKA DNA b v m	AK VONKAŠÍ	PREMIER RÚRY
	VÝŠKA SVAHU KU JEHO PODORYSEJ DĽŽKE	M	DO 0,4	0,4-1,0	CEZ 1,0
	ZVÝŠLÝ ALEBO STRMŠÍ AKO 1:0,25		d + 0,7 min. 1,0	d + 0,8	d + 0,9
ZHUTNENÝ	1:0,6 AŽ 1 : 0,25	LŮBOVOLNÁ	d + 0,7	d + 0,6	d + 0,5
	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,6		d + 0,6	d + 0,5	d + 0,4
		do 2,5	d + 0,3 min. 0,6	d + 0,3	d + 0,3
NEZHUTNENÝ	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,6	cez 2,5 do 5	d + 0,4 min. 0,7	d + 0,4	d + 0,4
		cez 5	d + 0,5 min. 0,8	d + 0,5	d + 0,5

HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. Rastislav Košuda
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. Rastislav Košuda

(PRED ZÁČATÍM STAEBNÝCH PRAC JE NUTNÉ VYTVŮČÍ JESTVUJUCE PODZEMNE VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI CH MAJITEĽOV PRI KRIŽOVANÍ PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽIŤAŤ OCHRANNÉ PÁSMA PODĽA PLATNÝCH STN A PREDPISOV JEDNOTLIVÝCH MAJITEĽOV TÝCHTO VEDENÍ A SIETÍ)

Rozmery uvedené v projekte je pri realizácii nutné prispôsobiť reálnym podmienkam a mieran vzniknutým na stavbe! Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN a podľa technologických, výrobných a bezpečnostných predpisov. Všetky zmeny, ktoré nastanú počas realizácie stavebných prác a nie sú zahrnuté v "PD", je nutné bezodkladne konzultovať s HLP.

Tento výkres a jeho části su originál a sú duševným majetkom autorov.
Kopírovanie, rozmožňovanie a publikovanie výkresu a jeho častí je bez súhlasu autorov trestné podľa § 24, zákona č.618/2003 z.z.

REVIZIA	DATUM	POPIIS REVIZIE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL

ZODP.PROJEKTANT:	HL.INŽ.UCELENEJ ČASTI:	HL.INŽ.PROJEKTU:	SPRACOVATEL:
A. MESSERSCHMIDTOVÁ	A. MESSERSCHMIDTOVÁ	Ing. Rastislav Košuda	Ing. Darina Koleniková Bodorová 25
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	OKRES STAVBY:	038 45 Malý Čepčín tel. č. +421917 238 218
ING.KOLENIKOVÁ <i>Darinka</i>	A. MESSERSCHMIDTOVÁ		
OBJEDNÁVATEL:			darinakolenikova@gmail.com
Obec Brvníšte, Brvníšte č.390, 018 12 Brvníšte			

STAVBA: **BRVNIŠTE**
JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK V OBCI
NOVOSTAVBA

OBJEKT:

E2.5 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

PRÍLOHA:

VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA

09