


KANALIZAČNÁ ŠACHTA Š1

PÓDORYS

M 1:50

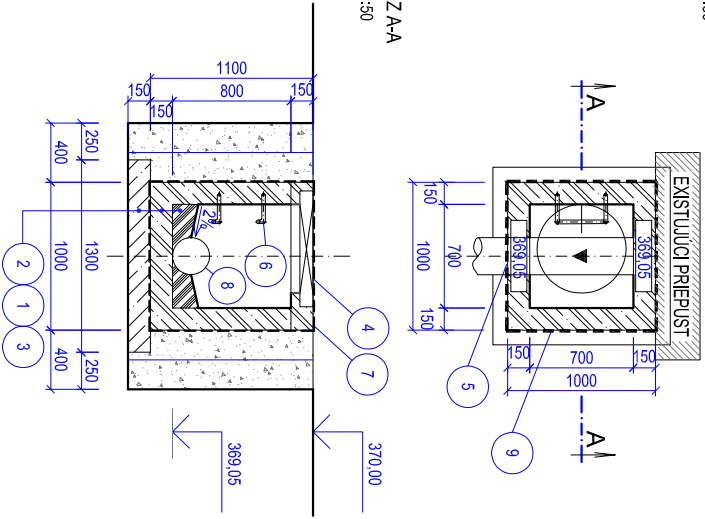


- 1 MONOLITICKÁ ŽE. ČASŤ ŠACHTY, BETÓN C30/37
- 2 VODOOBRUSNÝ VODOSTAVEBNÝ BETÓN V-C 25/30
- 3 PODKLADOVÝ BETÓN C12/15 HR. 100mm
- 4 ŠACHTOVÝ POKLOP LIATINOVÝ D400 PRIEMER 600 mm
- 5 SPOJKA DO STENY
- 6 OCELOVÉ STÚPADLO S POLYETYLENOVÝM NASTREKOM
- 7 ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA HR. 150 mm, BETÓN C35/45
- 8 POTRUBE PP SN10 DN250
- 9 IZOLAČNÝ MÄTER

POZNÁMKA:
PO VYBUDOVANÍ NOVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ BUDÚ KANALIZAČNÉ POKLOPY
OSADENÉ DO UROVNE NOVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V RÁMCI OBJEKTU KOMUNIKÁCIÍ.
V prípade že, hĺbkou pozdzernej vody vystúpi nad úroveň dna stoky, treba kanalizačnú šachtu oceleťovať vrstvou vodostajového betónu C16/20 podľa statického posudku.
ROZMERY KANALIZAČNEJ ŠACHTY JE POTREBNÉ PRÍSPÔSOBIŤ REALNÝM PODMIENKAMI!!!!

KANALIZAČNÁ ŠACHTA Š4

PÓDORYS

M 1:50

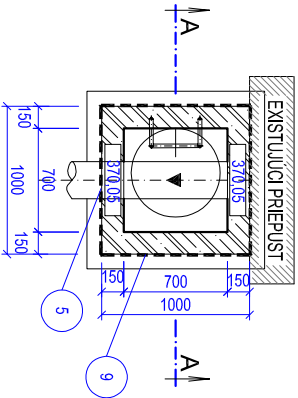

- 1 MONOLITICKÁ ŽE. ČASŤ ŠACHTY, BETÓN C30/37
- 2 VODOOBRUSNÝ VODOSTAVEBNÝ BETÓN V-C 25/30
- 3 PODKLADOVÝ BETÓN C12/15 HR. 100mm
- 4 ŠACHTOVÝ POKLOP LIATINOVÝ D400 PRIEMER 600 mm
- 5 SPOJKA DO STENY
- 6 OCELOVÉ STÚPADLO S POLYETYLENOVÝM NASTREKOM
- 7 ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA HR. 150 mm, BETÓN C35/45
- 8 POTRUBE PP SN10 DN250
- 9 IZOLAČNÝ MÄTER

POZNÁMKA:
PO VYBUDOVANÍ NOVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ BUDÚ KANALIZAČNÉ POKLOPY
OSADENÉ DO UROVNE NOVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V RÁMCI OBJEKTU KOMUNIKÁCIÍ.
V prípade že, hĺbkou pozdzernej vody vystúpi nad úroveň dna stoky, treba kanalizačnú šachtu oceleťovať vrstvou vodostajového betónu C16/20 podľa statického posudku.
ROZMERY KANALIZAČNEJ ŠACHTY JE POTREBNÉ PRÍSPÔSOBIŤ REALNÝM PODMIENKAMI!!!!

HLAVNÝ PROJEKTANT: Ing. Rastislav Košuda

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. Rastislav Košuda

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTVÝČIť JESTVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITEĽOV
PRI KRÍŽOVANÍ PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽIŤVAŤ OCHRANNÉ PÁSMA PODĽA PLATNÝCH STN A PREDPISOV
JEDNOTLIVÝCH MAJITEĽOV TÝCHTO VEDENÍ A SIETI

Rozmery uvedené v projekte je pri realizácii nutné prispôsobiť realným podmienkam a mierať vzniknutým na stavbe!
Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN a podľa technologických výrobných a bezpečnostných predpisov. Všetky zmeny, ktoré nastanú počas realizácie stavebných prác a nie sú zohľadnené v PD, je nutné bezodkladne konzultovať s HIP.

Tento výkres a jeho časti sú originál a sú duševným majetkom autorov.
Kopírovanie, rozmnožovanie a publikovanie výkresu a jeho častí je bez súhlasu autorov trestné podľa § 24, zákona č.618/2003 Z.z.

REVIZIA	DÁTUM	POPIS REVIZIE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL

ZODP. PROJEKTANT:	HL.INŽ. UCELENEJ ČASŤI:	HL.INŽ. PROJEKTU:	SPRACOVÁTEĽ:
A. MESSERSCHMIDTOVÁ	A. MESSERSCHMIDTOVÁ	Ing. Rastislav Košuda	Ing. Darina Koleníková
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	OKRES STAVBY:	Bodurová 25
ING.KOLENÍKOVÁ	A. MESSERSCHMIDTOVÁ	A. MESSERSCHMIDTOVÁ	038 45 Malý Čepčín
OBJEDNÁVATEĽ:			tel. č. +421917 238 218

Obec Brvište, Brvište č.390, 018 12 Brvište

STAVBA:	BRVNIŠTE	STUPEN	DSP	FORMÁT	2xA4
	JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK V OBCI	DÁTUM	05/2018	MIERKA	1:50
	NOVOSTAVBA	Č.ZAKAZKY	32/2018	Č.ARCH.	32/2018
		ČASŤ DOKUMENTÁCIE			

OBJEKT:

E2.5 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

PRÍLOHA: SO 01

KANALIZAČNÉ ŠACHTY Š1, Š4

ANNA MESSERSCHMIDTOVÁ
odborne spôsobilý technik vo výstavbe
s osvedčením SKS1 č.j. T2-181/2002
projektovanie stavieb
podľa § 43 c zákona č. 554/2001 Z.z.

Anna Messerschmidtová

DRUH PROJEKTU:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
ČÍSLO SÁDY
ČÍSLO PRÍLOHY

07