
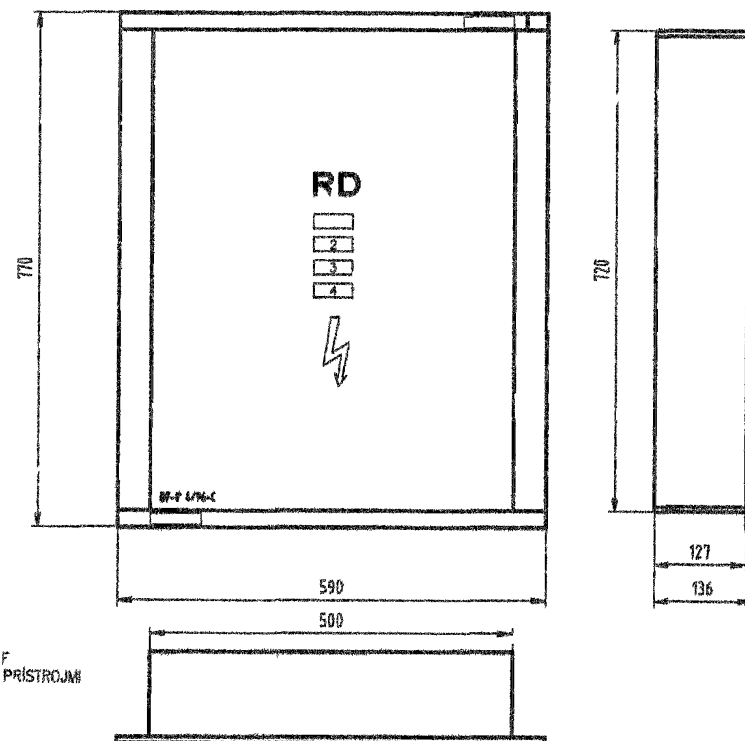


## Poznámka RD1:

- Oceloplechová veľkoobsahová rozvodnica pod omietku min.72 pol
- krytie: IP30
- trieda ochrany: 1
- vonkajšie rozmery: 675x418x120mm /vxšxhl/
- Prívod: zdola
- Vývody: hore, dolu
- Menovité napärie: 415V /50Hz
- menovitý prúd: 125A
- Farba: RAL 9016 - biela
- Splňuje STN EN 60 439-1, STN EN 60 439-3

## Poznámka RD2:

- Oceloplechová veľkoobsahová rozvodnica pod omietku min.36 pol
- krytie: IP30
- trieda ochrany: 1
- vonkajšie rozmery:mm /vxšxhl/
- Prívod: zdola
- Vývody: hore, dolu
- Menovité napärie: 415V /50Hz
- menovitý prúd: 125A
- Farba: RAL 9016 - biela
- Splňuje STN EN 60 439-1, STN EN 60 439-3

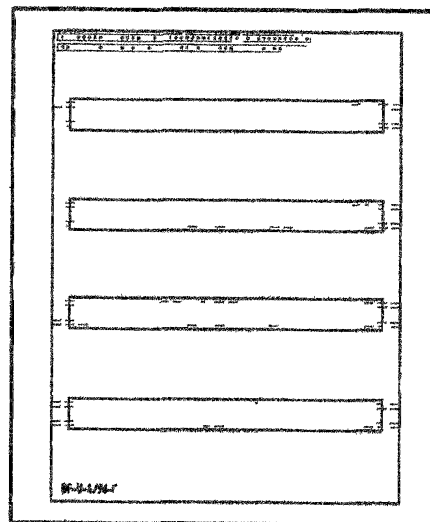


- 1 VYPNI V NEBEZPEČENÍ VT
- 2 POZOR ELEKTRICKÝ ZARIADENÍ F
- 3 NEHA VODOU ANI P NOVÝMI PRÍSTROJMI
- 4 HLAVNÝ VYPÍNAČ


Nap.Sústava : 3+PE+N str.50Hz, 400/230V, TN-S  
Ochranné opatrenia: STN 33 2000-4-41  
Vonkajšie vplyvy: STN 33 2000-5-51

vypracoval	kontroloval	zodp. projektant:	Elektro-Projektant,Revízie Jozef Hlobík Horný Lieskov 183, 01821 Dol.Lieskov 0065-IZA 2014 EZ RT E2A	
Jozef Hlobík		Jozef Hlobík		
Investor:Obec Brvnište			stupeň PD: DRS	
názov Obecný úrad, č. 390 Zateplenie objektu a výmena slaboprúdových rozvodov			č.zákazky:	
			dátum	
obsah: Rozvádzač RD1 a RD2 - Prehľadová schéma			počet A4:	č.kópie
			č. výkresu E-1.4	
mierka	názov dielu : Elektroinštalácia			

[illegible]


# RD1

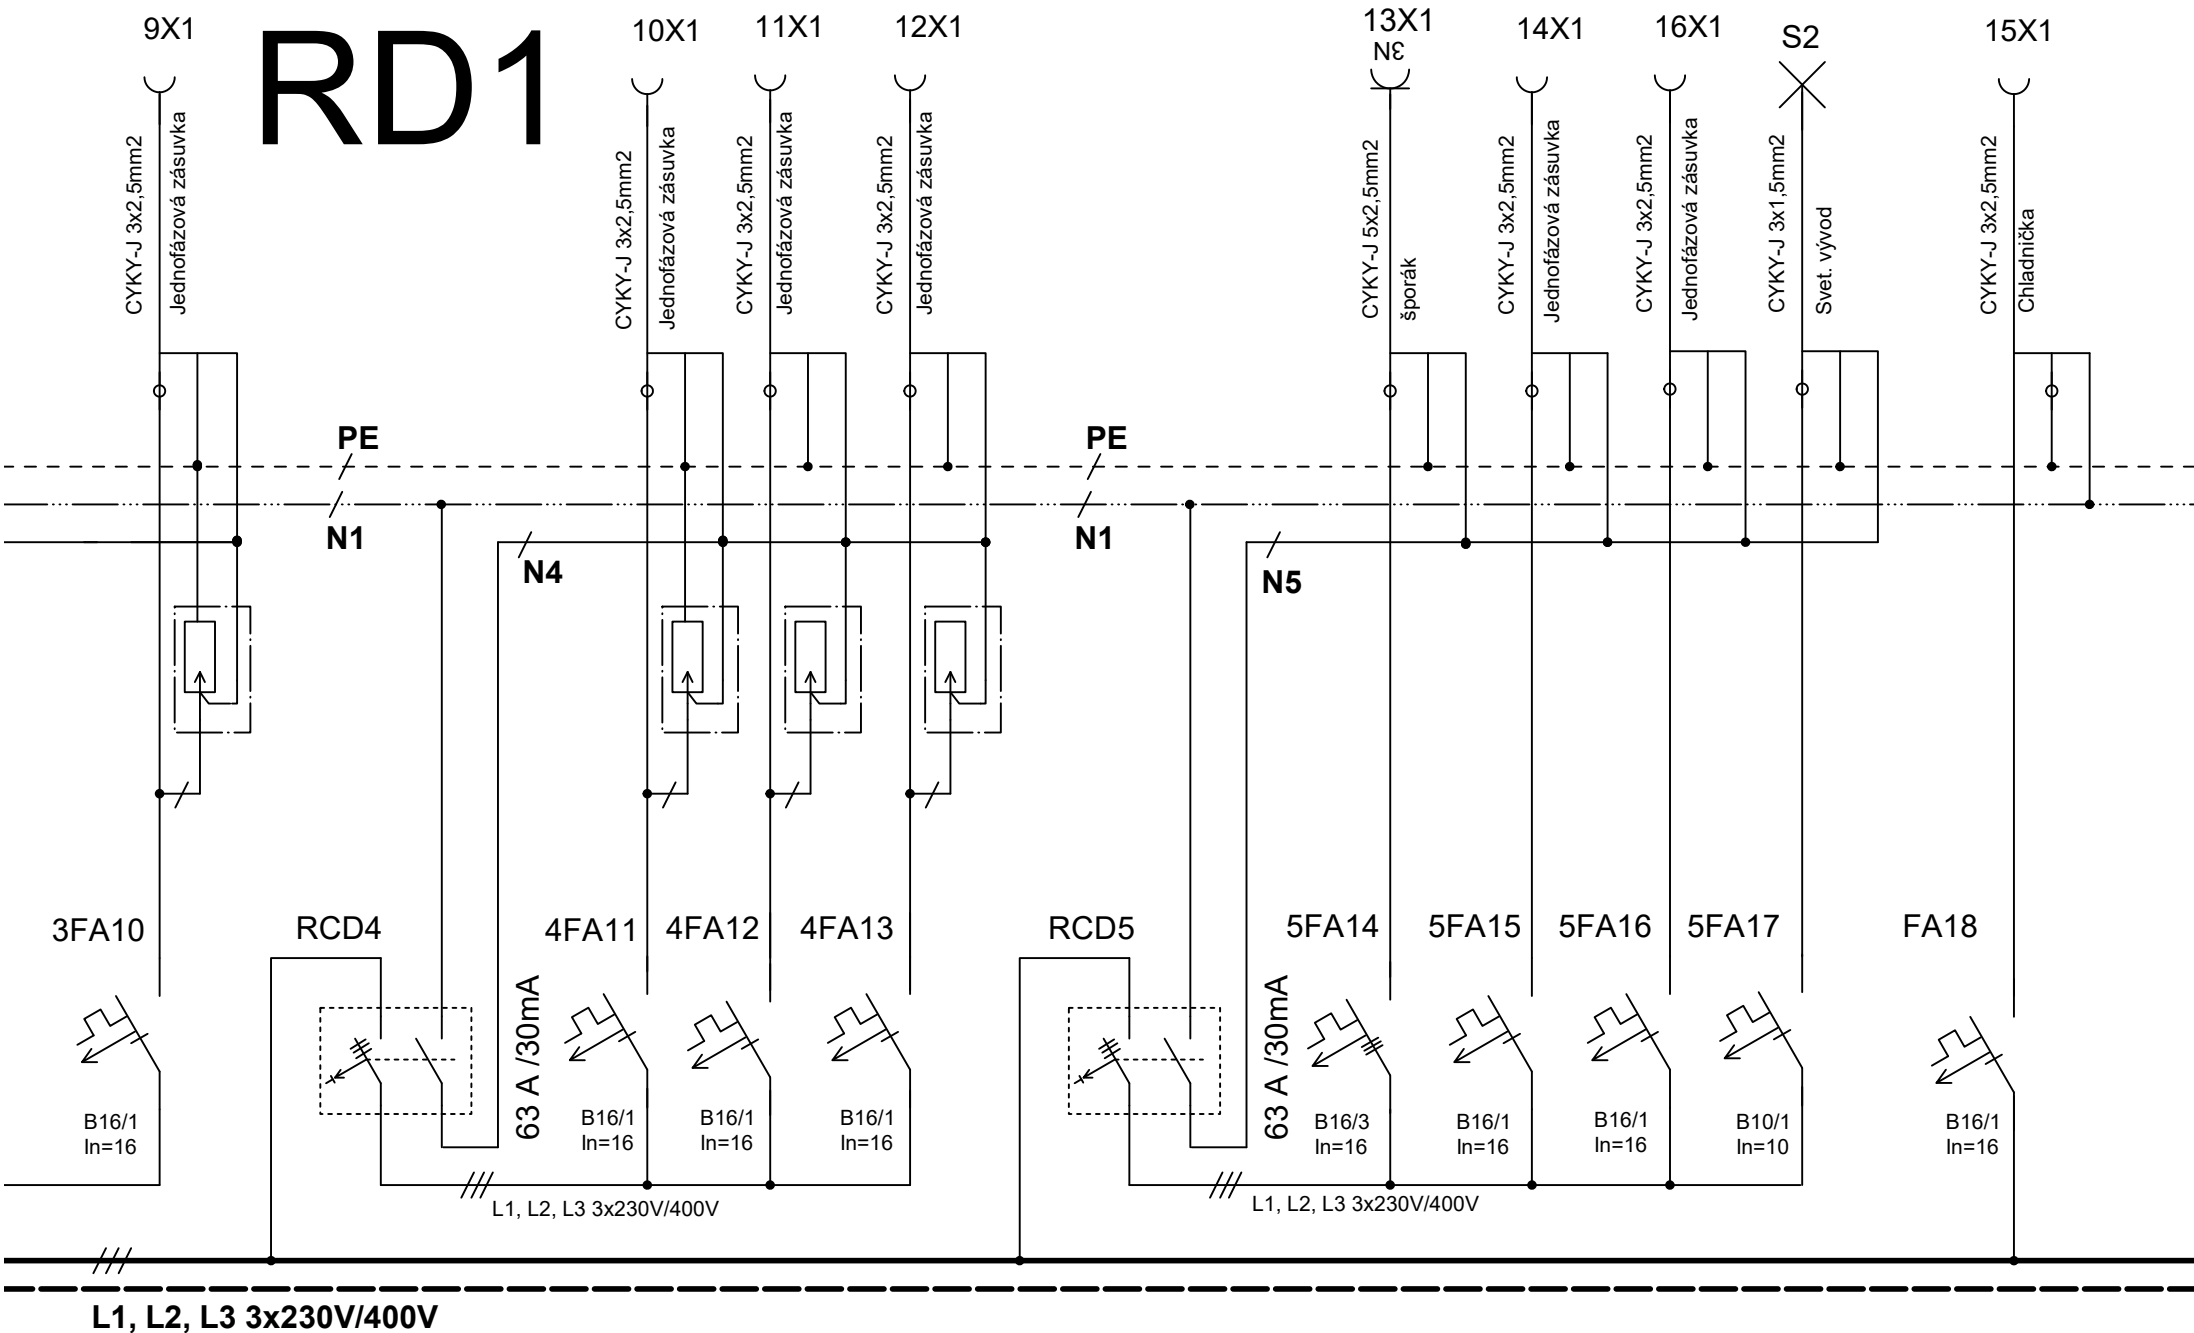

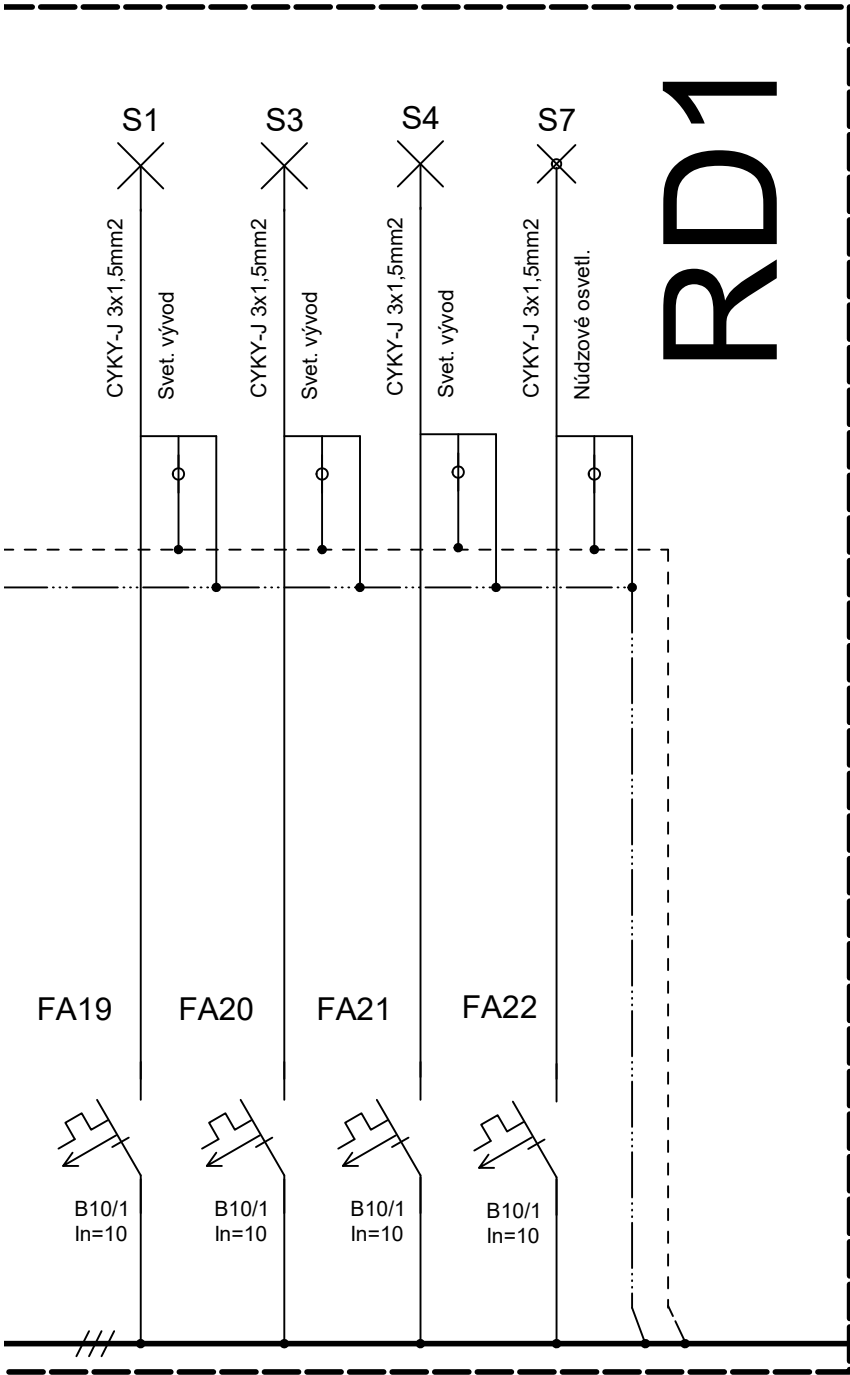

L1, L2, L3 3x230V/400V

Cyky 5x10mm<sup>2</sup>

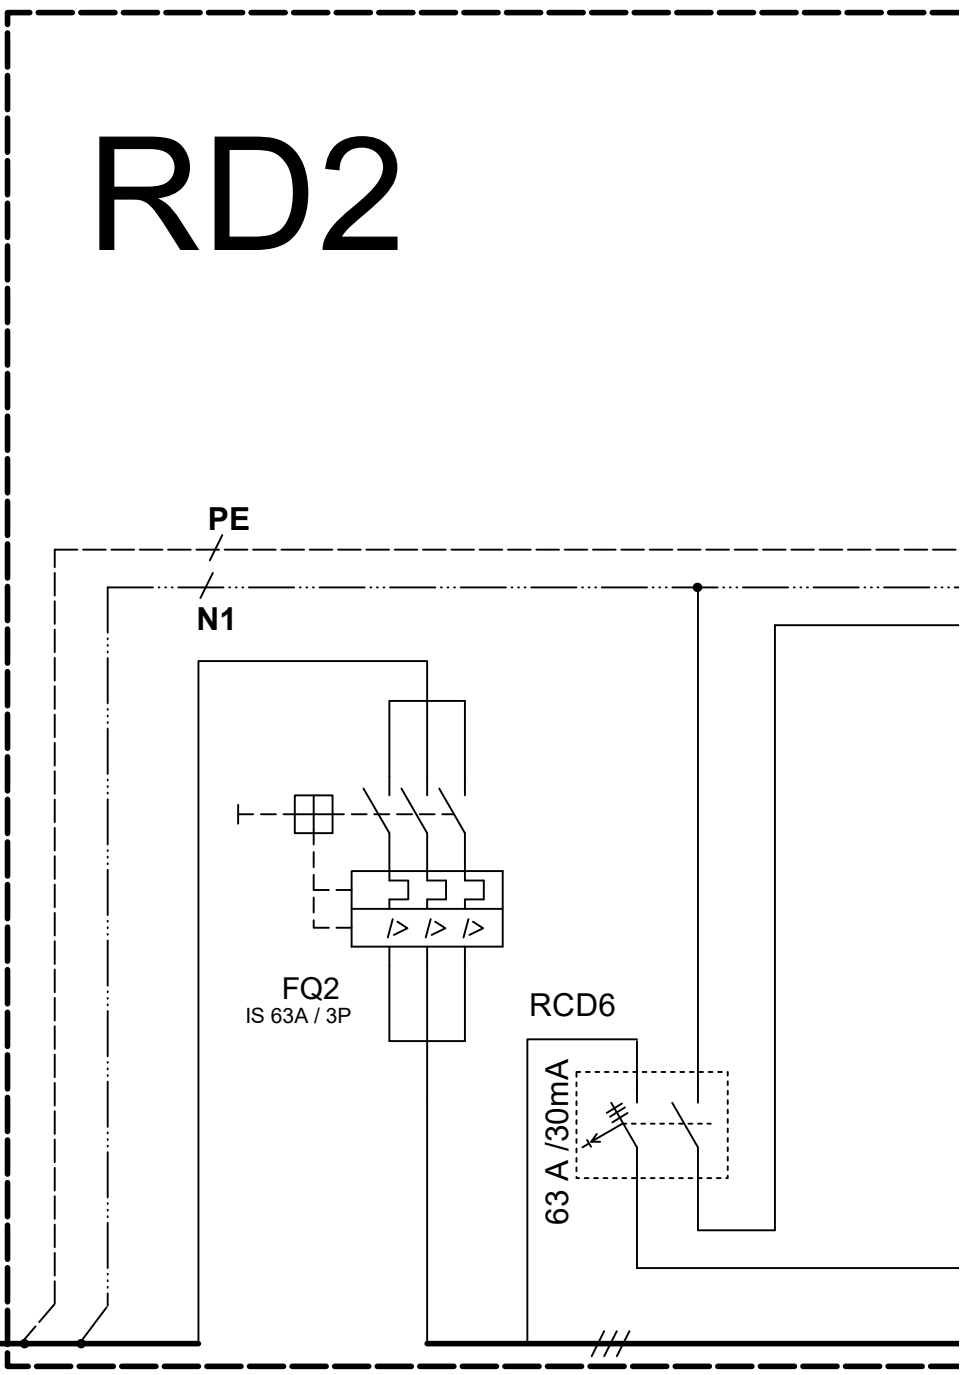

L1, L2, L3 3x230V/400V

# RD2

L1, L2, L3 3x230V/400V

